# Cuestionario Sistema de bloqueo

Enviar PDF

DICTATOR

*Para ver las notas complementarias en los signos de interrogación, abrir este cuestionario con Acrobat Reader, Google Chrome o Microsoft Edge.*

## SUS DATOS

Empresa: ..... Teléfono: .....

Persona de contacto: ..... Email: .....

Objeto: .....

## ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO

- **Parte I: sistema de retención en general**
- Parte II (opcional): apertura con accionamiento
- Parte III (opcional): para zonas antideflagrantes

Tenga en cuenta que la aceptación inicial de sistemas de retención DICTATOR solo puede hacerse exclusivamente por DICTATOR o por personal autorizado por DICTATOR.

# Parte I – Sistema de retención en general

## BARRERA PROTECTOR CONTRA FUEGO / HUMO (PUERTA/PORTÓN)

**Aplicación**: .....

*(ej. hospital, carpintería, aparcamiento subterráneo,... ¿Existen condiciones ambientales o de funcionamiento especiales?)*

**Barrera**: ☐ en planificación ☐ ya instalada; Fecha de instalación: .....

**Lugar de instalación**: ☐ interior ☐ exterior con instalación interior ☐ exterior con instalación exterior

**Caso especial**: vía de escape Zona ATEX *(por favor, rellenar también Parte III)*

**Denominación puerta** (designación del fabricante): .....

**Tipo de puerta**: ☐ puerta corredera (n° hojas:.....) ☐ puerta batiente (n° hojas:.....) ☐ Puerta elevadora

**Peso puerta**: ..... kg

**Fuerza necesaria para moverla**: ..... N ? o ..... kg (10 N ~ 1 kg)

**Techo**: ..... ?

**Dimensiones**:

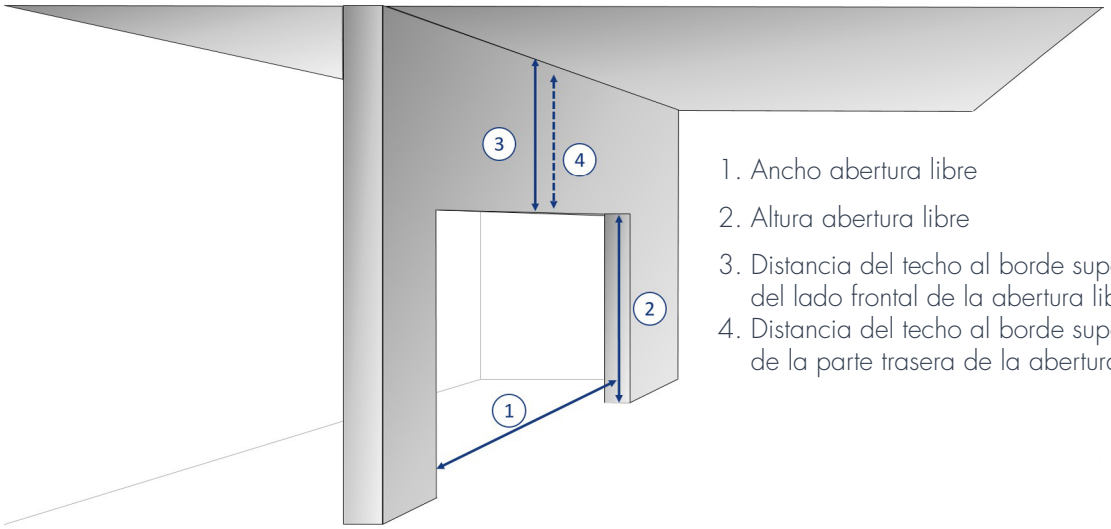


1. Ancho abertura libre ..... m
2. Altura abertura libre ..... m
3. Distancia del techo al borde superior del lado frontal de la abertura libre ..... m
4. Distancia del techo al borde superior de la parte trasera de la abertura libre ..... m

**FOTOS**

Por favor, envíenos fotos de ambos lados de la puerta/el portón.

# Cuestionario Sistema de bloqueo

DICTATOR

## COMPONENTES TÉCNICOS

**Tipo de raíl** (relevante para puertas correderas): .....
*ej. Helm 500 (importante para el diseño de la situación de la instalación - de manera opcional con imagen)*

**Ángulo de apertura** estando retenida .....° así como

Distancia entre la hoja abierta de la puerta y la pared (relevante para puertas batientes): .....cm

**Medio de apertura**: ☐ manual
☐ con accionamiento *(por favor, rellenar también parte II)*

**Medio de cierre**: ya disponible: ☐ Contrapeso
☐ Cierrapuertas (polea de resorte o cierrapuertas aéreo)
Proporcionado por DICTATOR: ☐ Resorte de cierre (para puerta corredera)

**Amortiguación en posición final**: necesario

**Selector de cierre**: necesario

**Controlador de velocidad de cierre**: necesario

**Unidad central RZ-24** *(Fuente de alimentación con botón de desbloqueo integrado)*:
☐ Es posible la instalación de la unidad cental RZ-24 cerca de la puerta
☐ Instalación de la unidad cental RZ-24 cerca de la puerta no es posible o deseada

**Botón de desbloqueo manual**: botón adicional necesario

**Detectores de incendio**: *El tipo y la cantidad de detectores necesarios se determinan en función de los datos ya facilitados (aplicación, dimensiones de la barrera cortafuego y situación del techo).*

**Signalización** (audiovisual): necesaria
- *Para una mayor seguridad, según las especificaciones de MVV TB* 2020*
- *Obligatoria para: Lugar de trabajo + puerta (anchura >2,5 m, superficie > 6,25m²) o si la fuerza máxima admisible del movimiento de la puerta es superior a 200 N, o la velocidad de funcionamiento es superior a 0,3 m/s (conforme a DGUV, según EN 12604)*

**Alimentación de emergencia**: necesaria
*para compensar las pérdidas de tensión temporales*

**Integración en la central de incendios**: ? transmisión de la señal a la central de incendios
señal recibida de central de incendios (activar sistema de retención)

**Disponibilidad**: ya disponible .....
.....
.....

**Homologación**: Se requiere homologación alemana (aBG**)

**Instalación por DICTATOR**: ☐ no ☐ sí Código postal: .....

*Por favor, tenga en cuenta que en el caso de la instalación por parte de DICTATOR, solo se puede proporcionar un presupuesto de instalación con planos dibujos y fotos del objeto*

**Aceptación por parte de DICTATOR**: necesaria

** Modelo de reglamento administrativo de normas técnicas de construcción*
*** Homologación general*

DICTATOR

## Parte II – apertura con accionamiento

**Lugar de instalación**: Condiciones ambientales extremas .....
*(por ejemplo: viento fuerte, atmósfera contaminada)*

☐ Puerta en zona no pública, solo usuarios instruidos
☐ Puerta en zona pública, solo usuarios instruidos
☐ Puerta en zona pública, sin restricción de usuarios

**Frecuencia de operación**: ..... veces/día ..... veces/hora

**Operación/Función de control**: ☐ Hombre muerto
☐ Impulso *(ATENCIÓN: posibles medidas de seguridad adicionales según EN 12453-1)*

**Dispositivos de seguridad**: ☐ necesarios
☐ ya disponibles: .....

**Alimentación de emergencia**: necesaria

**Clase de protección**: IP ..... no relevante

**Cable**: Longitud del cable entre accionamiento y maniobra: ..... m
Juego de cables de conexión del accionamiento libre de halógenos

**Funciones especiales**: necesarias .....
.....
.....

# Cuestionario Sistema de bloqueo

DICTATOR

## Parte III – para zonas antideflagrantes

**Para planificación de sistemas de bloqueo antideflagrantes según la Directiva 2014/34/UE (ATEX)**

| | Requisitos del cliente | Standard |
|---|---|---|
| **Zona ATEX**: | ..... | *Zonas ATEX 1 y 2 (gas) y 21 y 22 (polvo)* |
| o **Categoría de equipo**: | ..... | *Zonas ATEX 1 y 2 (gas) y 2D y 3D (polvo)* |
| **Clase de temperatura**: | ..... | |
| **Temperatura ambiente**: | ..... | |
| **Equipo de alarma de gas** (ya disponible): | ☐ sí ☐ no | *Activado mediante contacto de reposo libre de potencial (excepción: contenedor)* |
| **Tipo de protección**: | ..... | *Envolvente antideflagrante "d" o seguridad elevada "e"* |
| **Grupo de explosión**: | ..... | *IIA, IIB, IIC (gas) o IIIA, IIIB (polvo) (con carcasa ignífuga)* |
| **Lugar de instalación de la maniobra**: | ☐ dentro ☐ fuera de la zona ATEX<br>Distancia a la puerta: ..... m | |

**Comentarios adicionales**: .....
.....
.....

Hay que tener en cuenta que las especificaciones deben ser realizadas y ejecutadas por un responsable, planificador o experto en normativa pertinente a zonas antideflagrantes.

**PLANOS**
Por favor, enviar planos que definan claramente las zonas ATEX.